

9,(11 mb.)RURA DWUPLASZCZOWAZ
ZE STALI NIERDZEWNWJ

10,(11 mb.)RURA DWUPLASZCZOWA
WENTYLACYJNNA PRZEKRÓJ
WEW 0,016 m.kw. pow.wylotu



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Glinisznińska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 051-416-004, tel. kom. 691-833-620

279
30.09.2014

Opinia Nr .189... /2014.r

Sekretariat ROM-3
Wzrost 2014-09-26
Ilość załączników
Nr 37

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczych wBYDGOSZCZ.....ul....GDAŃSKA.....
dotycząca mieszkania Nr .lok. użytkowy. Pana /i/Administracja.Domów.Miejskich.ROM.3.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
PanaZuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr10,11..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)
do podłączenia ..NR.10.wentylacji.w.pom.technicznym.NR.11.,pieca.CO.GAZ.,w.pom.technicznym.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :przewód..spaliniwy..zabezpieczyć.....
..wkładami.kominowym.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo wykonaniu zgłosić do dbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...A.D.M...R.O.M.3.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dniapodpis.....

OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)
ZAKŁAD KOMINIARSKI

mistrz kominiarski

Witold Zuchowski

upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r.

ul. Gnieźnieńska 21, 25-313 Bydgoszcz


tel. 371-45-82, tel. kom. 601-833-620

30 WRZ. 2014

4659

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

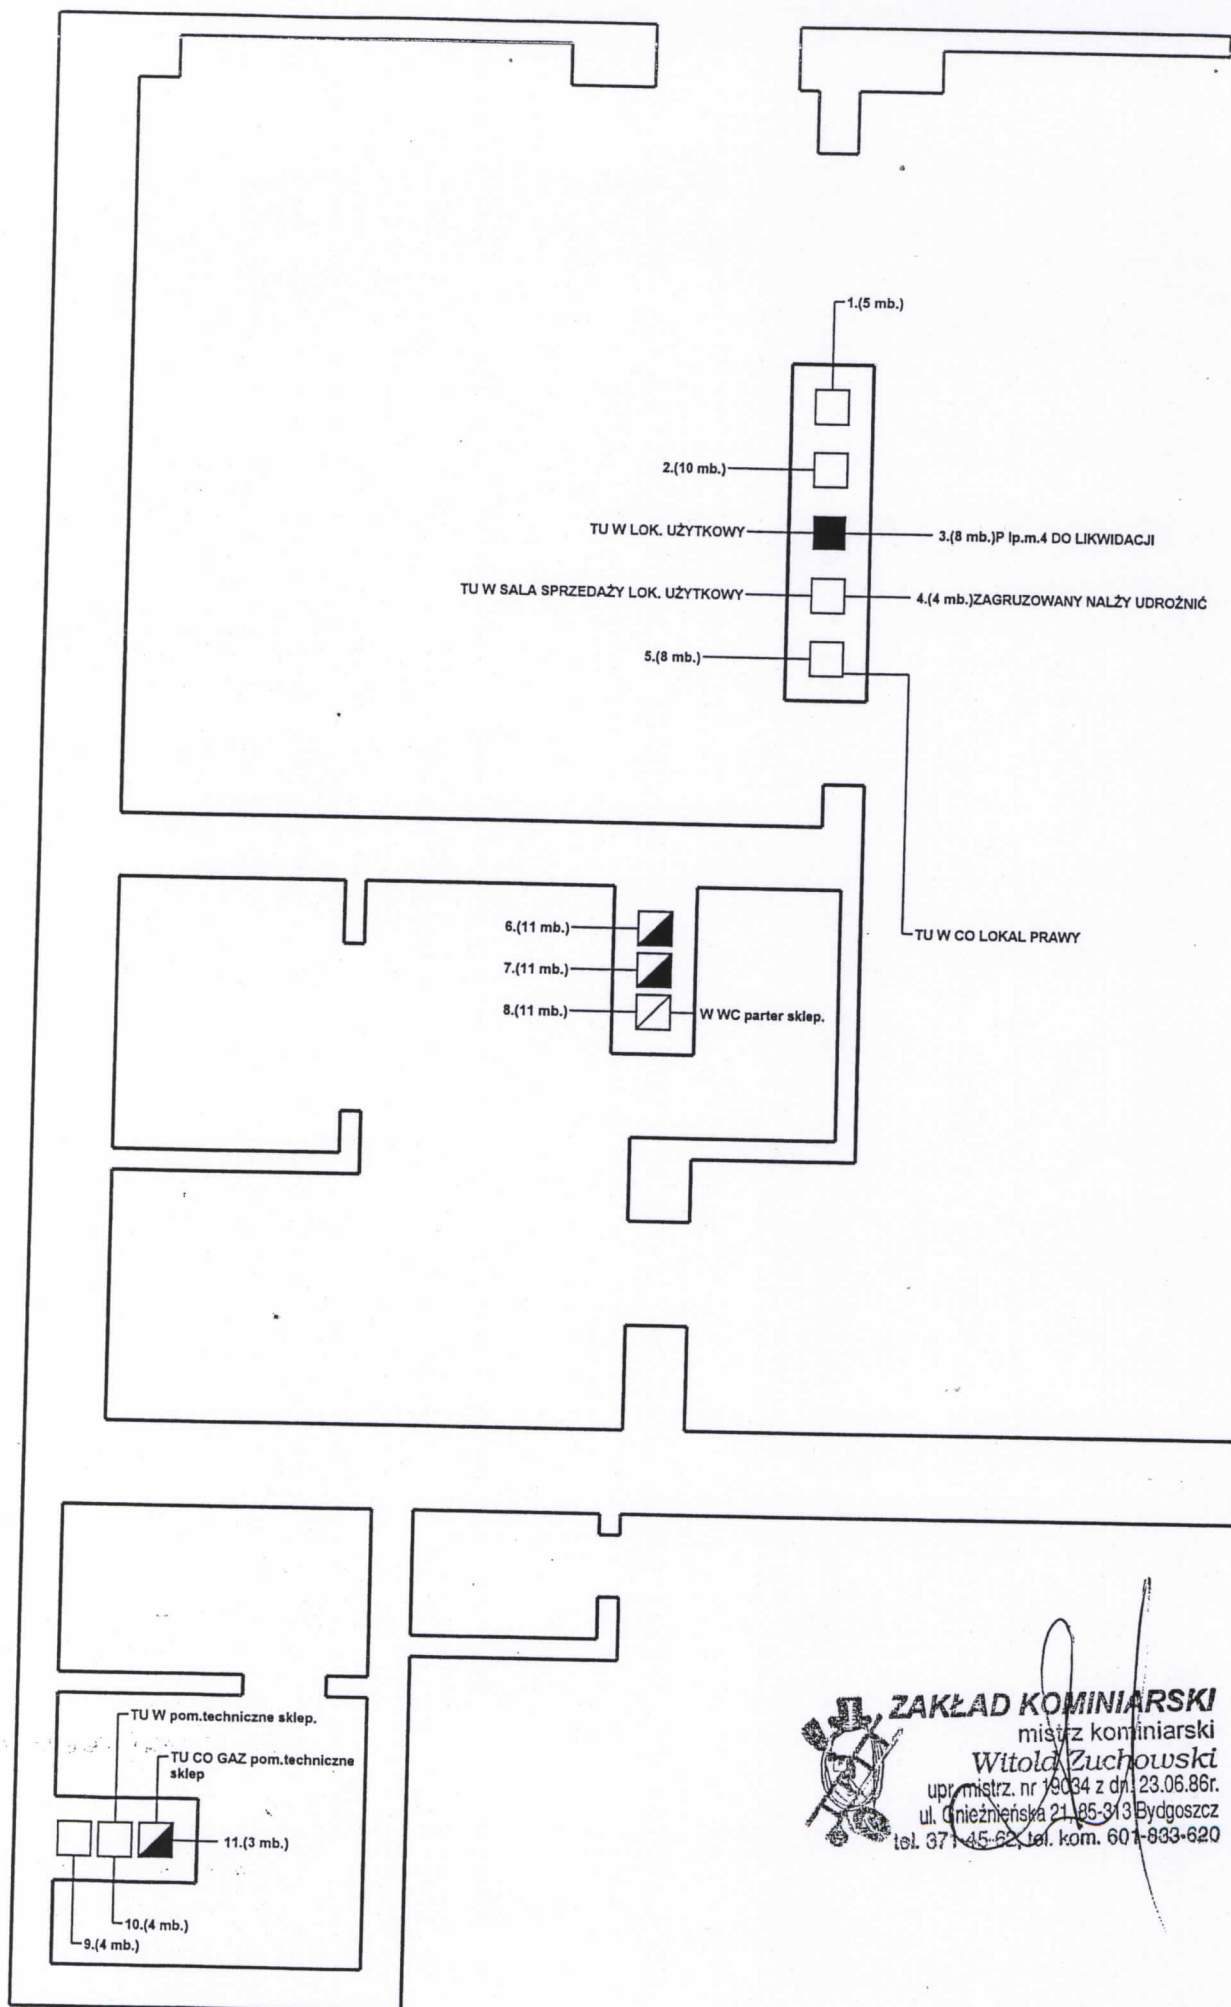

ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Cieszyńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620

JKS
30.09.2014
Q



ZAKŁAD KOMINIARSKI

mistrz kominiarski

Witold Zuchowski

upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86

ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz

tel. 071-421-69-99, tel. kom. 691-822-620

Tel. 371 45 62

Opinia Nr .190... /2014.r

Sekretariat ROM-3

Wzrost
Data 20A-09-20

Placó załączników
z kominowych

Nr 37

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo wBYDGOSZCZ.....ul....GDAŃSKA.....
dotycząca mieszkania Nr .lok. użytkowy. Pana /i/Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
PanaZuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr5...7..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e)
do podłączenia .NR.5..wentylacji.CO.GAZ.zaplecze.lokalu.użytkowego.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny
.....NR.7.pieca.CO.GAZ.zaplecze.lokalu.użytkowego.Połączenie.pieca.z.przewodem.kominowym
.....wykonac.ze.stali.nierdzewnej.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : przewód..spaliniwy..zabezpieczyć.....
..wkładami.kominowym.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi
.....po.wykonaniu.zgłosić.do.dbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...A.D.M...R.O.M.3.....
1 egz. dla.....a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii :
Dnia podpis.....

OPINIODAWCA
ZAKŁAD KOMINIARSKI
(uprawniony rej. Mistrz Kominiarski)
mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 071-421-69-99, tel. kom. 691-822-620

Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

Wpł.
Dn. 30 WRZ. 2014
4059

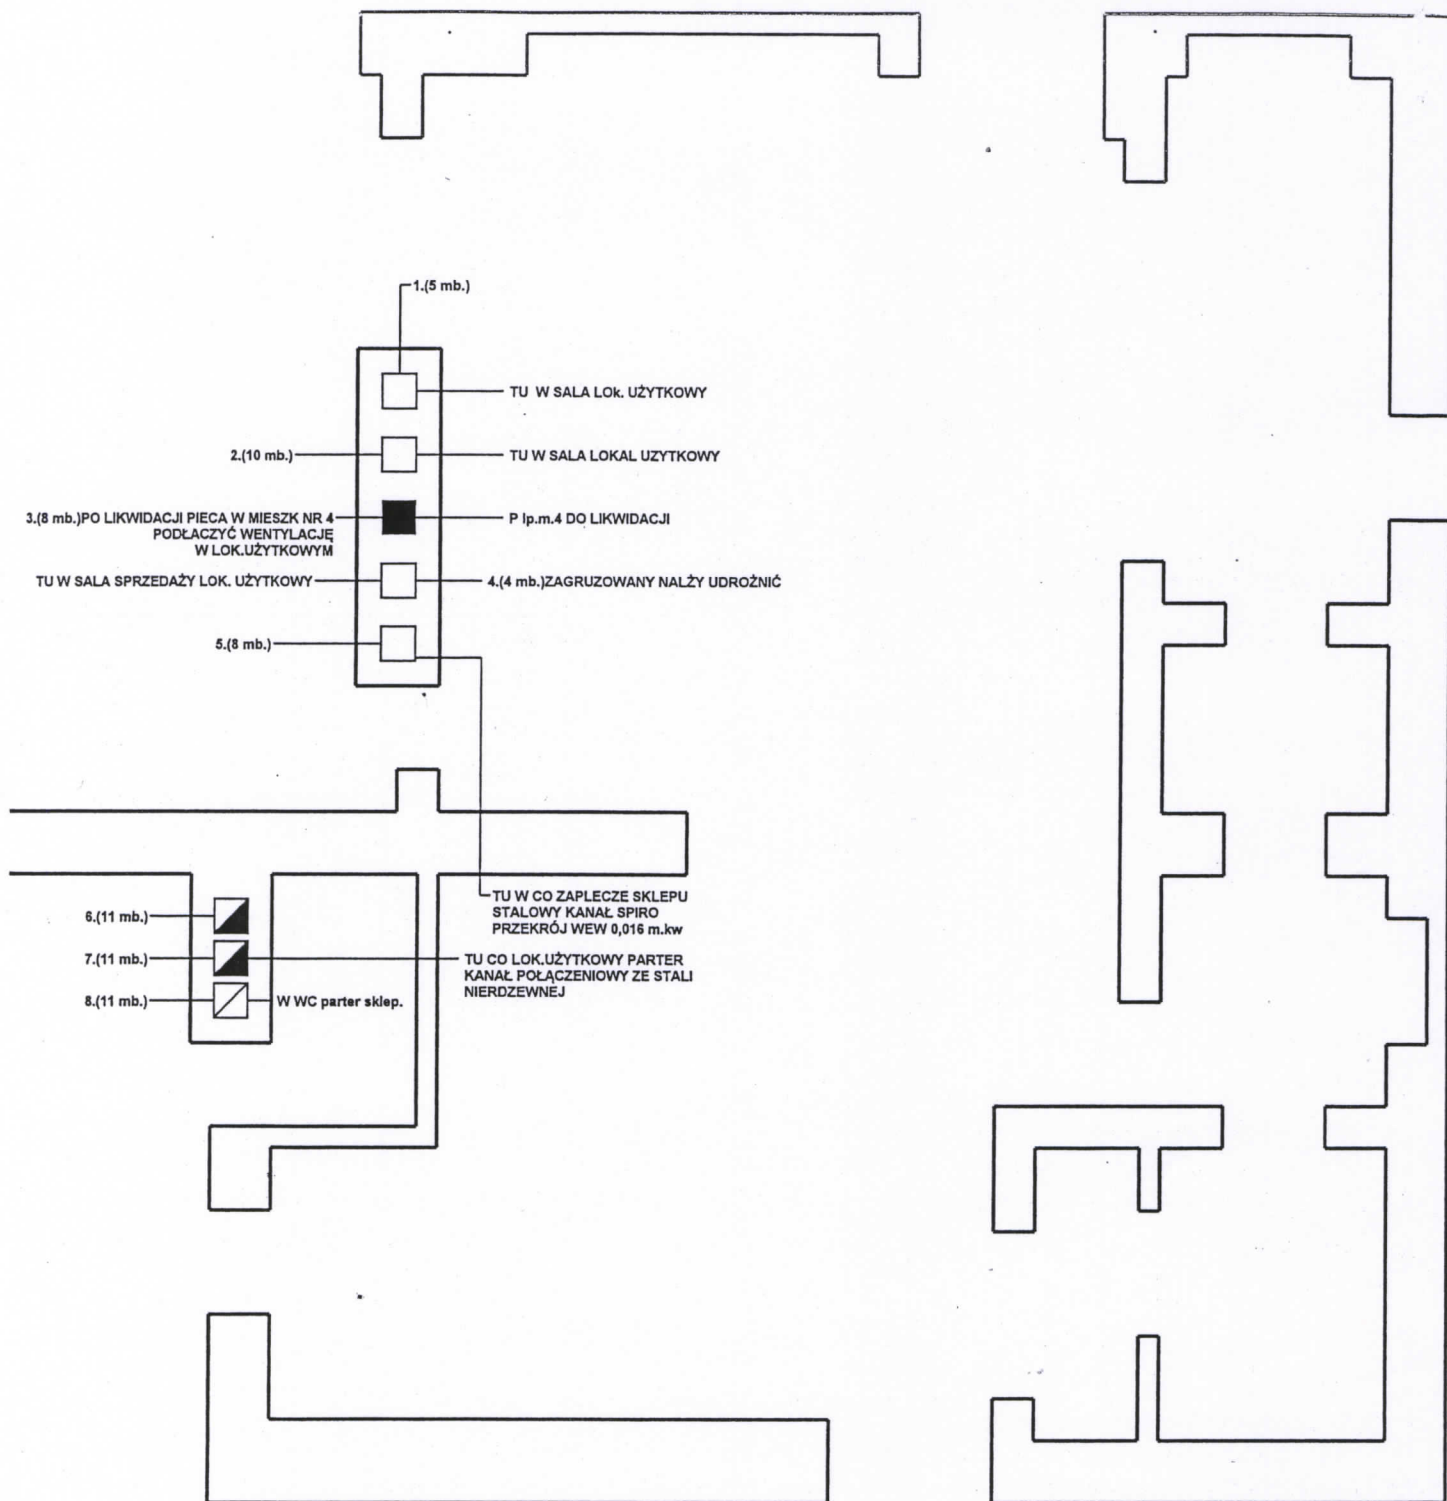


ZAKŁAD KOMINIARSKI
 mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
 upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
 ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
 tel. 071-40-62, tel. kom. 001-000-000