

zaktualiz. 18/1  
do stanu  
rach. Nr 3

Bydgoszcz 17.10.2014r

**OPINIA 152/2014**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

V.P.

**Bydgoszcz ul. Kościuszki 26/10  
Pustostan / szkice załączono/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **ogrzewania gazowego**

**W związku z czym stwierdza się co następuje ;**

1. lokal posiada instalację gazową i jest zlokalizowany na ostatnim piętrze.
2. lokal posiada kuchnię , pokój oraz wydzielone WC z pomieszczenia kuchni.
3. kuchnia i WC posiadają wspólną wentylację wykonana z rury dwupłaszczyznowej
4. lokal ogrzewany jest przy pomocy pieca kaflowego zamontowanego w pokoju oraz westwarki w kuchni.

**ROZWIAZANIE PROBLEMU WENTYLACJI I OGRZEWANIA;**

1. Przewód kominowy B-1 wykorzystać jako przewód kominowy spalinowy do podłączenia kotła gazowego dwufunkcyjnego . Przewód kominowy B-1 zazbroić.
2. Wentylacje WC wykonać jako rurę dwupłaszczyznową o długości min 3,00m i śred wew 150 mm.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.  
Za samowolną zmianę podłączeń nie odpowiadam .

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....


Podpis .....

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
z pr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. KOŚCIUSZKI 26/10

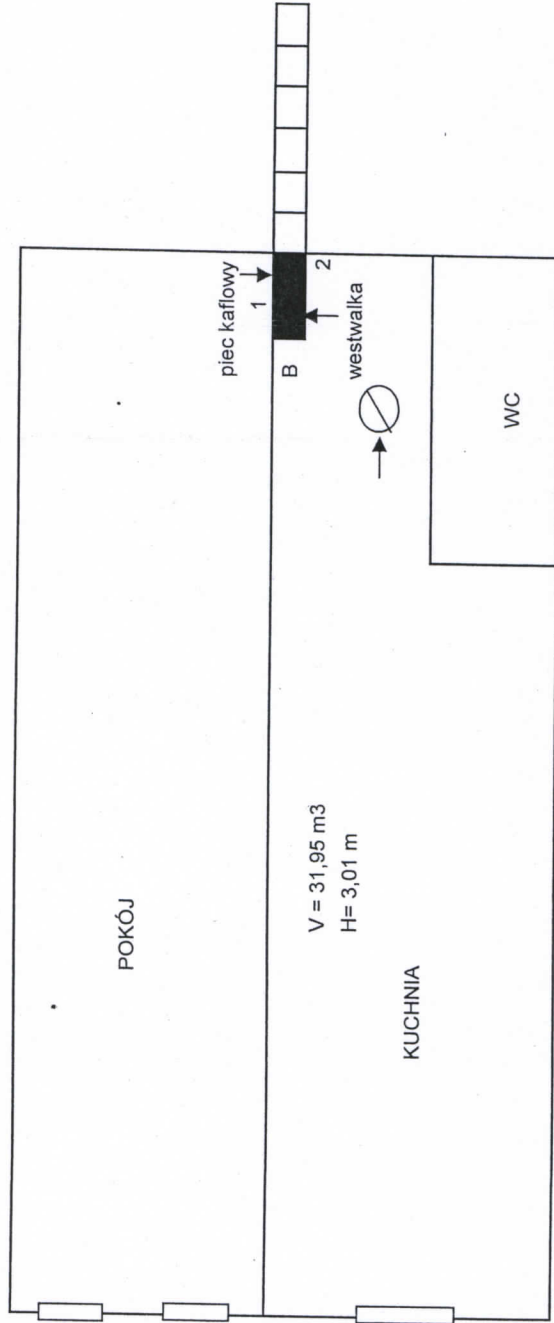

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Ust. Nr 101/06

Zdzisław Justowski

