




Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 0523455544

Bydgoszcz, dnia 02.02.2015r.

OPINIA NR 41/2015

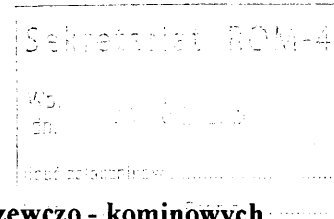

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w **Bydgoszczy** przy ul. **Żmudzka** nr ... **9**
dotycząca lokalu nr 3 administrowanego przez: **Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy**
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Piotr Staśkowiak upr. 3861** w celu:

Ustalenia podłączeń,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Pomieszczenie kuchnia posiada prawidłowo podłączoną kratkę wentylacyjną do przewodu kominowego nr 3 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Pomieszczenie łazienka nie posiada wolnych przewodów do podłączenia pieca C.O. gaz.
3. Celem podłączenia pieca centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu łazienka należy dobudować dwa przewody kominowe, spalinowy zgodny z DTR producenta oraz wentylacyjny Ø 150mm przez ścianę na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
4. Pomieszczenie pokój posiada piec kaflowy podłączony do przewodu kominowego nr 1 (patrz szkic na odwrocie opinii).

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:


Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz. **ADM**,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

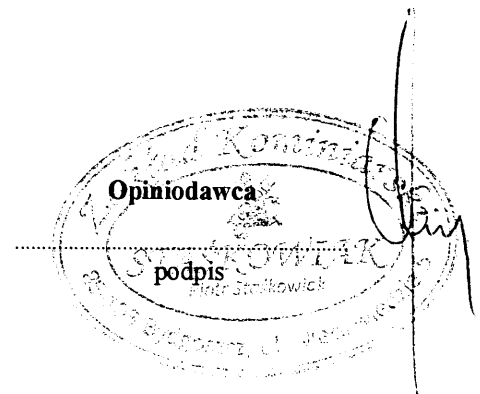




Piec kaflowy pokój m1




Wentylacja kuchnia m3

Piec C.O. gaz łazienka m 3 (dobudować)



Wentylacja łazienka m3 (dobudować)



Przewody kominowe nr 2 i 4 wykorzystane są dla lokalu nr 1 na wentylację kuchni oraz piec kaflowy w pokoju



ul. Żmudzka 9 / 3 w Bydgoszczy