



Opinia Nr .170... /2015.r

wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych
 w Bydgoszczy..... ul. KANAŁOWA..... Nr 2.....
 dotycząca mieszkania Nr4..... Pana /i/ ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH.ROM.3.....
 porządona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
 panaZuchowski.Witold..... w celu.

- 1) Wskazania miejsca na podłączenie
- 2) Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1) Przewód(y) Nr1..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
 wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~może~~) - nie może (~~nie może~~) być przeznaczony (e)
 do podłączenia NR.1.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

.....1.....

2) Urządzenie (a) ...werntylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – nie prawidłowo
 Podać rodzaj urządzenia

...do przewodu kominowego i działa sprawnie.Kratke.wentylacyjną.o.wymiarze.14x21cm.zainstalować.do.....
 ...15.cm.poniżej.sufitu.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ja) wadliwie z przyczyn
 Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : w przewodzie spaliniowym zainstalować ..wł.ład.kominowy.....



Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi
po wykonaniu zgłosić, do odbioru.....


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
 Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
 wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....
 1 egz. dla.....a/a.....

Otwierdzenie odbioru opinii :
 Dniapodpis.....

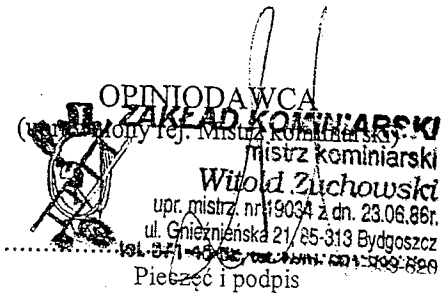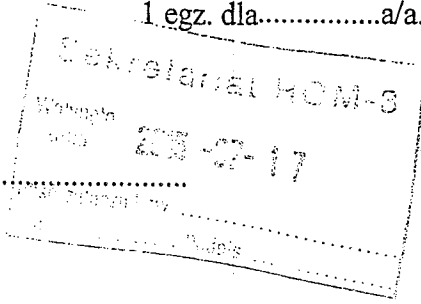

Wagi :
 . Szkic orientacyjny na odwrocie
 Niepotrzebne skreślić

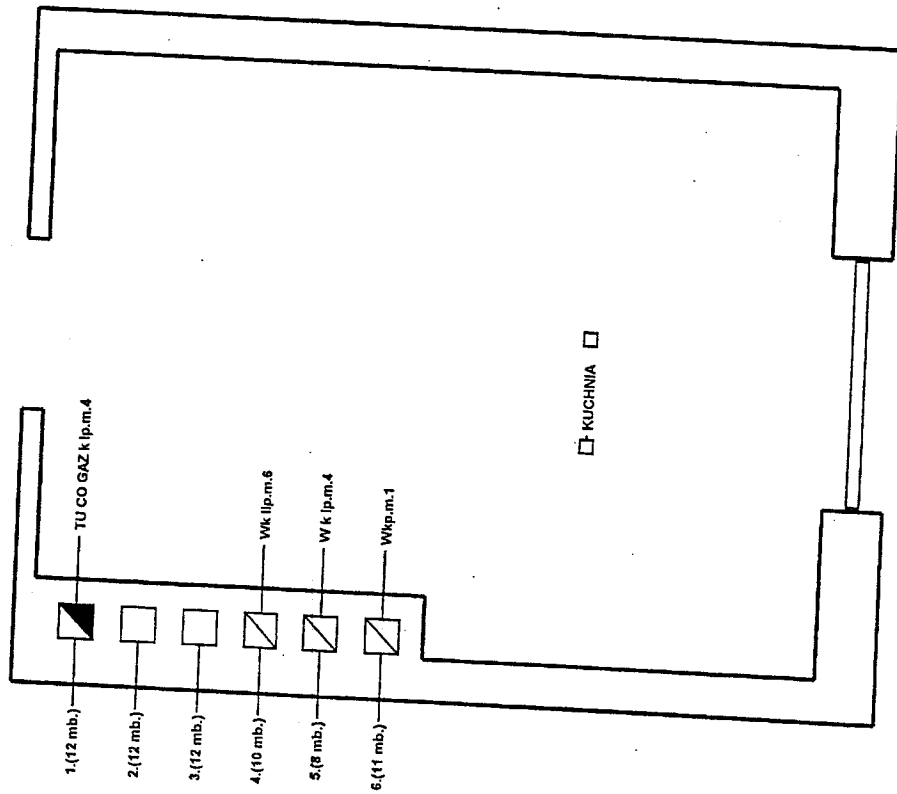

ZAKŁAD KOMINIARSKI
 mistrz kominiarski
Witold Zuchowuski
 upr. mistrz. nr 18034 z dn. 23.06.86r.
 ul. Gnieźnińska 21, 85-313 Bydgoszcz
 tel. 37 7-93-66, tel. kom. 601-833-620