

ZD
Via. p. B. Stawiec
Wozniak
11.10.2015



ZK-9
Mowonki 16/10/2015
„ADM” Kancelaria Główna
wpłynęło dnia 2015-10-15
dz. 11216
„ADM” Dział Rejestracji podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

[Handwritten signatures]

Wpł. dn. 16 PAŹ. 2015
5054

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52-328-54-28
ryszard.wozniak@gdansk.psgaz.pl

Administracja Domów Miejskich
„ADM” Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Wasz znak:

Nasz znak: ZB/ZIU/2067/2015

Bydgoszcz, 13.10.2015

Dot.: Przyłącza zlokalizowanego: ul. Nakielska 124 w Bydgoszczy.

Warunki przebudowy stalowego przyłącza gazowego

Informujemy, iż dla wyżej wymienionego zadania spełnić należy następujące warunki:

1. Inwestor własnym kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz przebudowę przyłącza gazowego n/c DN 50 stal dla ww. posesji, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.
2. Przy projektowaniu i przebudowie przyłącza gazowego, należy zachować obowiązujące dla sieci i instalacji gazowych wymogi aktualnie obowiązujących norm polskich, branżowych i zakładowych w zakresie technicznych warunków wykonawstwa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym przede wszystkim zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.), oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami), a także w aktach wewnętrznych obowiązujących w Pomorskiej Spółce Gazownictwa dostępnych na stronie internetowej pod adresem: <http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcow1>
3. Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyskać zgodę właścicieli – zarówno budynku, jak i gruntów objętych planowaną inwestycją – na projektowaną przebudowę infrastruktury gazowej.
4. Kompletny projekt przebudowy przyłącza gazowego należy w 2 egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tut. Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, z których jeden pozostanie do wykorzystania w naszym archiwum.
5. Przebudowę przyłącza można rozpocząć po uzyskaniu - wymaganych przepisami prawa - stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, opinii itp.


6. Do przebudowy przyłącza należy stosować rury stalowe zabezpieczone fabryczną izolacją polietylenową, spełniające wymagania normy PN-EN 10208-1:2011.
7. Główny kurek gazowy umieścić na budynku, zabezpieczając go wentylowaną szafką w kolorze żółtym, wykonaną z niepalnego tworzywa sztucznego. Gabaryty ww. szafki muszą bezwzględnie gwarantować maksymalną swobodę ruchów podczas wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjno-monterskich.
8. Zamierzony termin rozpoczęcia robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania, należy zgłosić operatorowi sieci gazowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, w celu okresowego wyłączenia przyłącza z eksploatacji, oraz demontażu gazomierza na czas prowadzonej przebudowy.
9. Wszelkie prace gazoniebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez służby eksploatacyjne ich operatora.
10. O planowanej przerwie dopływu gazu w okresie prowadzonej przebudowy, należy zawiadomić wszystkich jego odbiorców w obiekcie, oraz właścicieli posesji.
11. Pełną dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanego przyłącza, należy nieodpłatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego - przekazać na majątek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszcy ul. Jagiellońska 42.
12. W stanie odkrytym, należy zlecić w lokalnej jednostce operatora sieci gazowej dokonanie odbioru końcowego przebudowanego przyłącza.
13. Po zakończeniu przebudowy przyłącza wykonawca winien sporządzić protokoły z przeprowadzonej głównej próby szczelności, oraz dokonanego odbioru końcowego.
14. Wszystkie czynności operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub zlecenie inwestora, będą realizowane odpłatnie.
15. W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo energetyczne, pismo niniejsze nie stanowi nowych warunków przyłączenia, i nie upoważnia do zmiany ilości, rodzaju oraz mocy istniejących w obiekcie urządzeń gazowych.

Okres ważności niniejszych warunków określa się na 2 lata od daty ich wystawienia.

Koordynator
Zespół ds. Gwidencji
Majątku i Uzgodnień

Tomasz Nokiński

Osoba do kontaktu: Ryszard Woźniak
tel.: 52 3285428
e-mail: ryszard.wozniak@gdansk.psgaz.pl

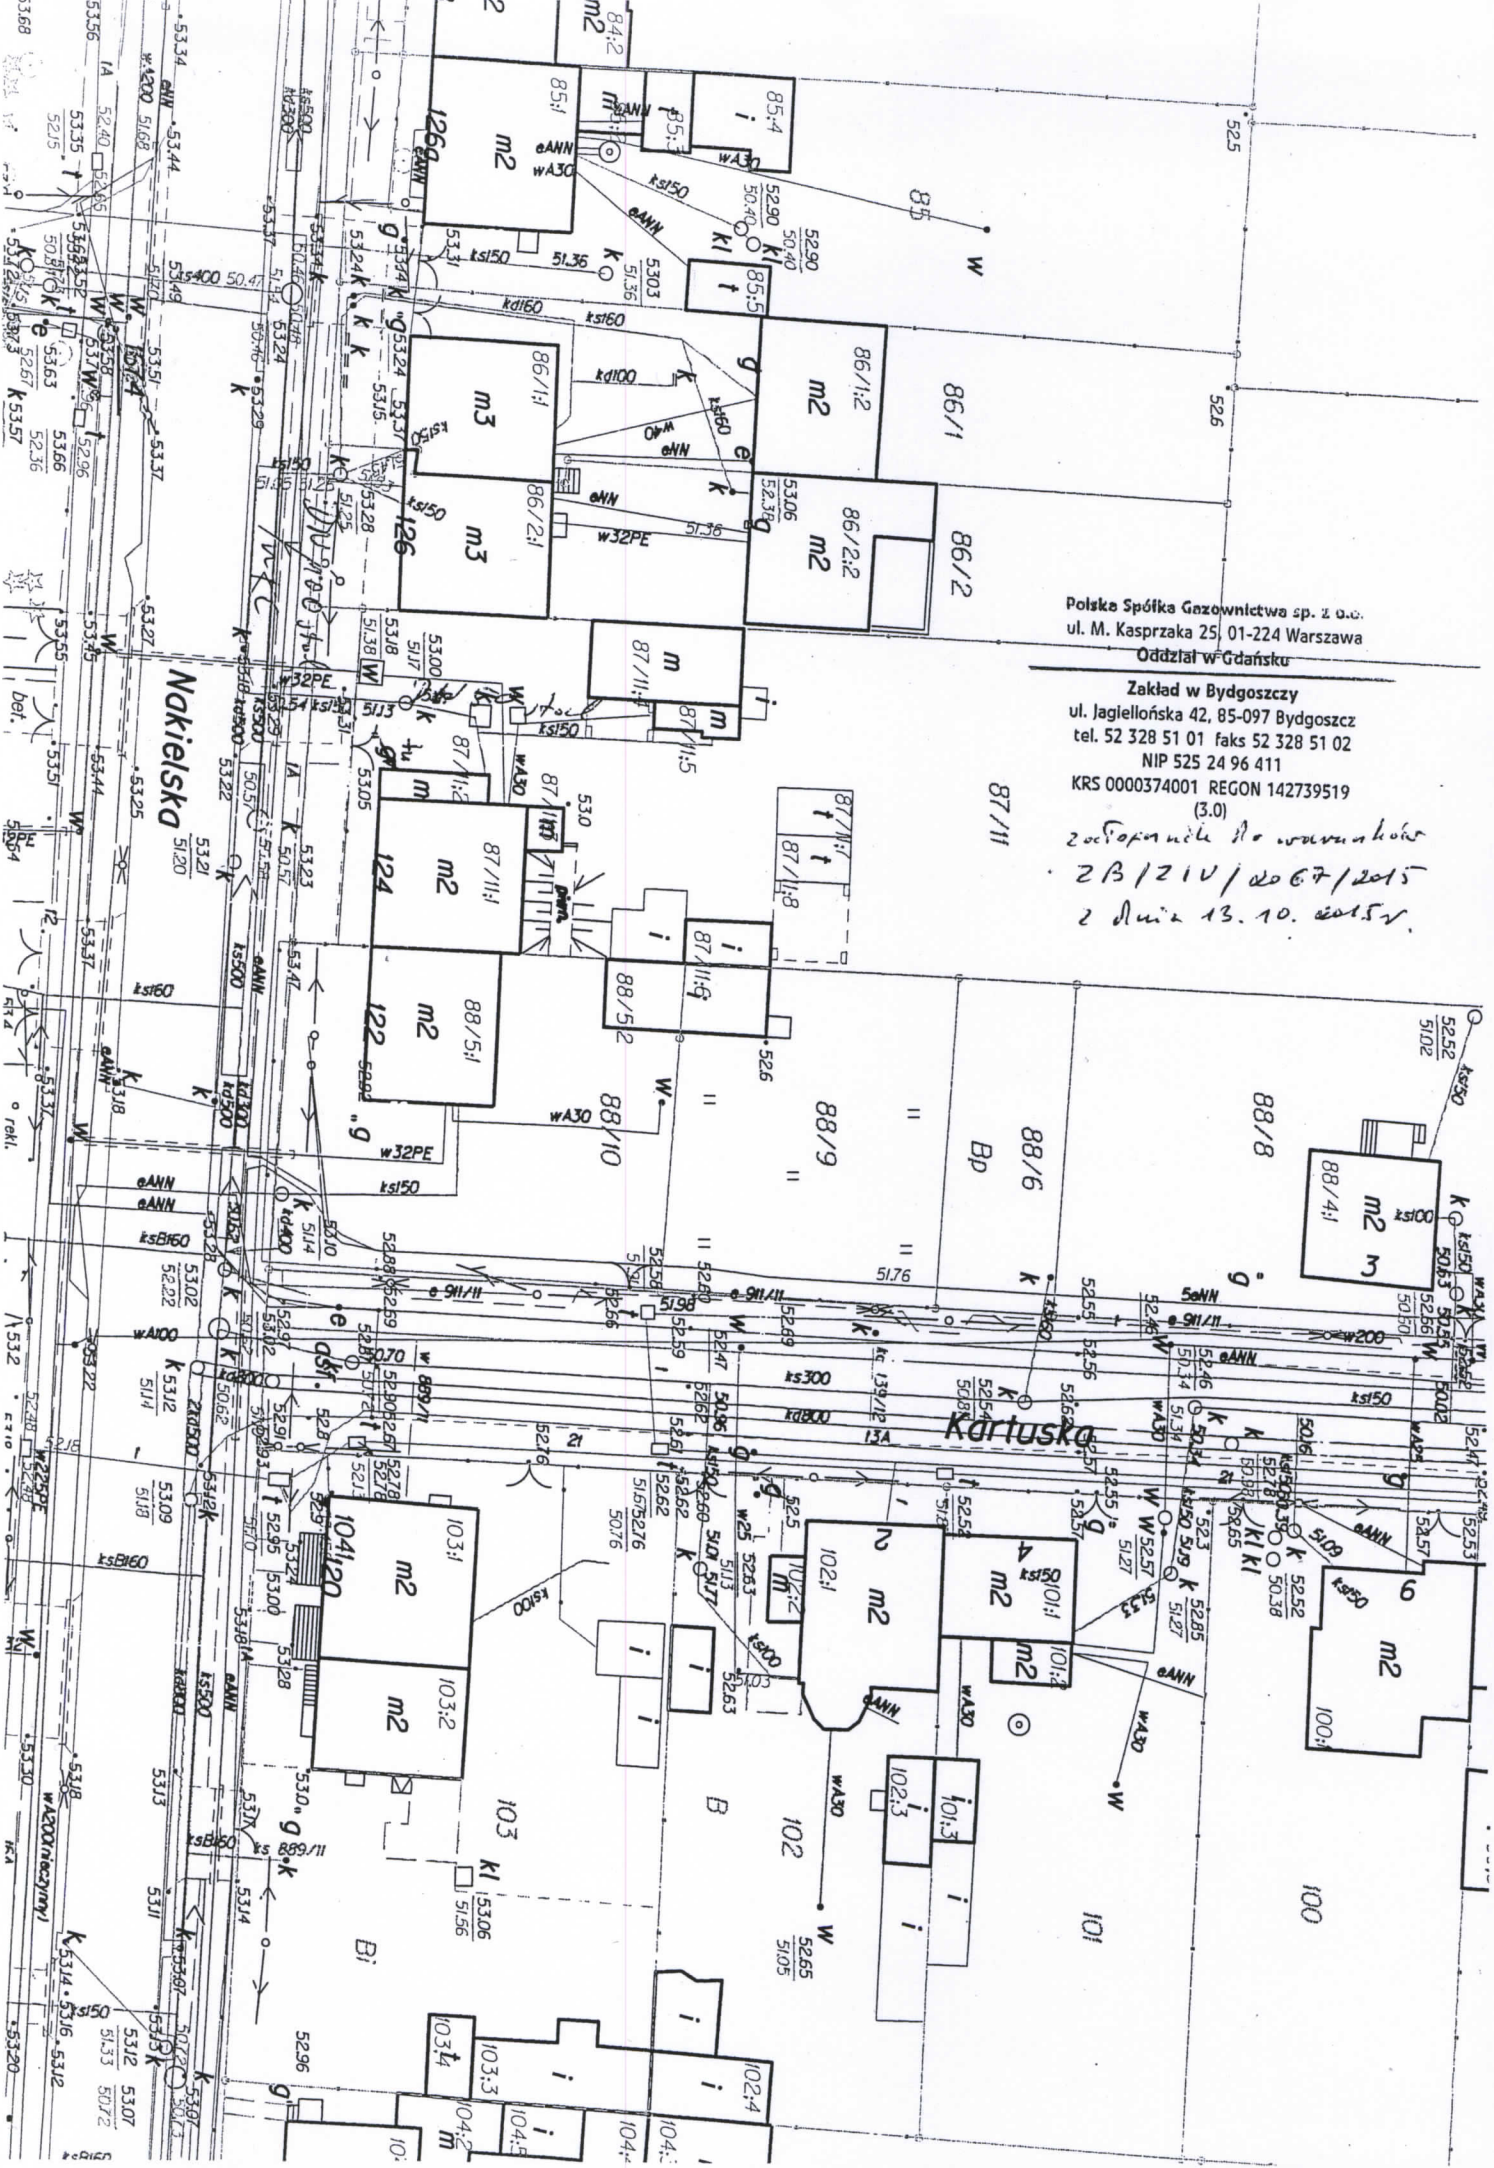

Polskie Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 Oddział w Gdańsku

Zakład w Bydgoszczy
 ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
 tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001 REGON 142739519
 (3.0)

*z doposażeniem do warunków
 2B/2IV/2007/2015
 z dnia 13.10.2015r.*

Nakielska

Kartuska