

ZR1 - kier. p. 3. Tuwadek

10.02.2016

Dobrych dnia M.



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

K.R. J. Z. Drucewicz

5.2.2016

M. Podwójny

Janusz

5.02.2016

Bydgoszcz, dnia 2.02.2016r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Wpł.

05.02.2016

Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1  
85-102 BYDGOSZCZ

ZR1-9, 10, 11, 12, 13  
14.02.2016

UD-5015/13/16

Nr wpływu: 789

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Data 04.02.2016

2016-02-05  
14/129/2016

liczba załączników: 041  
podpis:

**Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z działek nr: 2/1 i 2/2 obr. 437 przy ulicy Bora-Komorowskiego w Bydgoszczy**

„ADM” Kancelaria Główna  
wpłynęło  
dnia  
L.dz. 1378  
liczba załączników: 1... podpis

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.13677/ZRI/6913/MM/2015 z dnia 12.01.2016 r. (wpływ pisma do ZDMiKP w dniu 14.01.2016 r.) w sprawie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej chodnika usytuowanego pomiędzy pasem drogowym ulicy Bora-Komorowskiego, a budynkiem przy ul. Bora-Komorowskiego 12 (wzdłuż ogrodzenia kościoła) informuję:

1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr 2/1 i 2/2 obr. 437 można zaprojektować w nawiązaniu do istniejącego ulicznego kanału deszczowego dn 0.40m. Włączenie przyłącza deszczowego do kanału należy dokonać na studnię rewizyjną o rzędnych: T 37.94, kd 36.47.
2. Zabrania się rozkuwania ścian studni, należy otwór wykonać za pomocą wiertnicy.
3. Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) wraz z warunkami odbudowy nawierzchni po rozkopach.
4. Całkowity koszt budowy przyłącza deszczowego wraz z wpięciem do sieci ponosi właściciel terenu, z którego odprowadzane będą wody opadowe lubi roztopowe. Właściwe utrzymanie techniczne przyłącza deszczowego pozostaje w gestii właściciela działki.

Na powyższy zakres należy opracować projekt wraz z częścią drogową – odbudowa konstrukcji drogowej i elementów pasa drogowego objętego rozkopami (ulica Bora-Komorowskiego) przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy i przedłożyć do uzgodnienia.

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Utrzymania Infrastruktury

Jacek Witkowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. UD – a/a

Kontakt: Jodkowska  
tel.52 582-27-22


„ADM” Dział Rezerwów

Wpł. dn. 11 LUT. 2016

545  
Lp. 545  
Data 04.02.2016

Wm



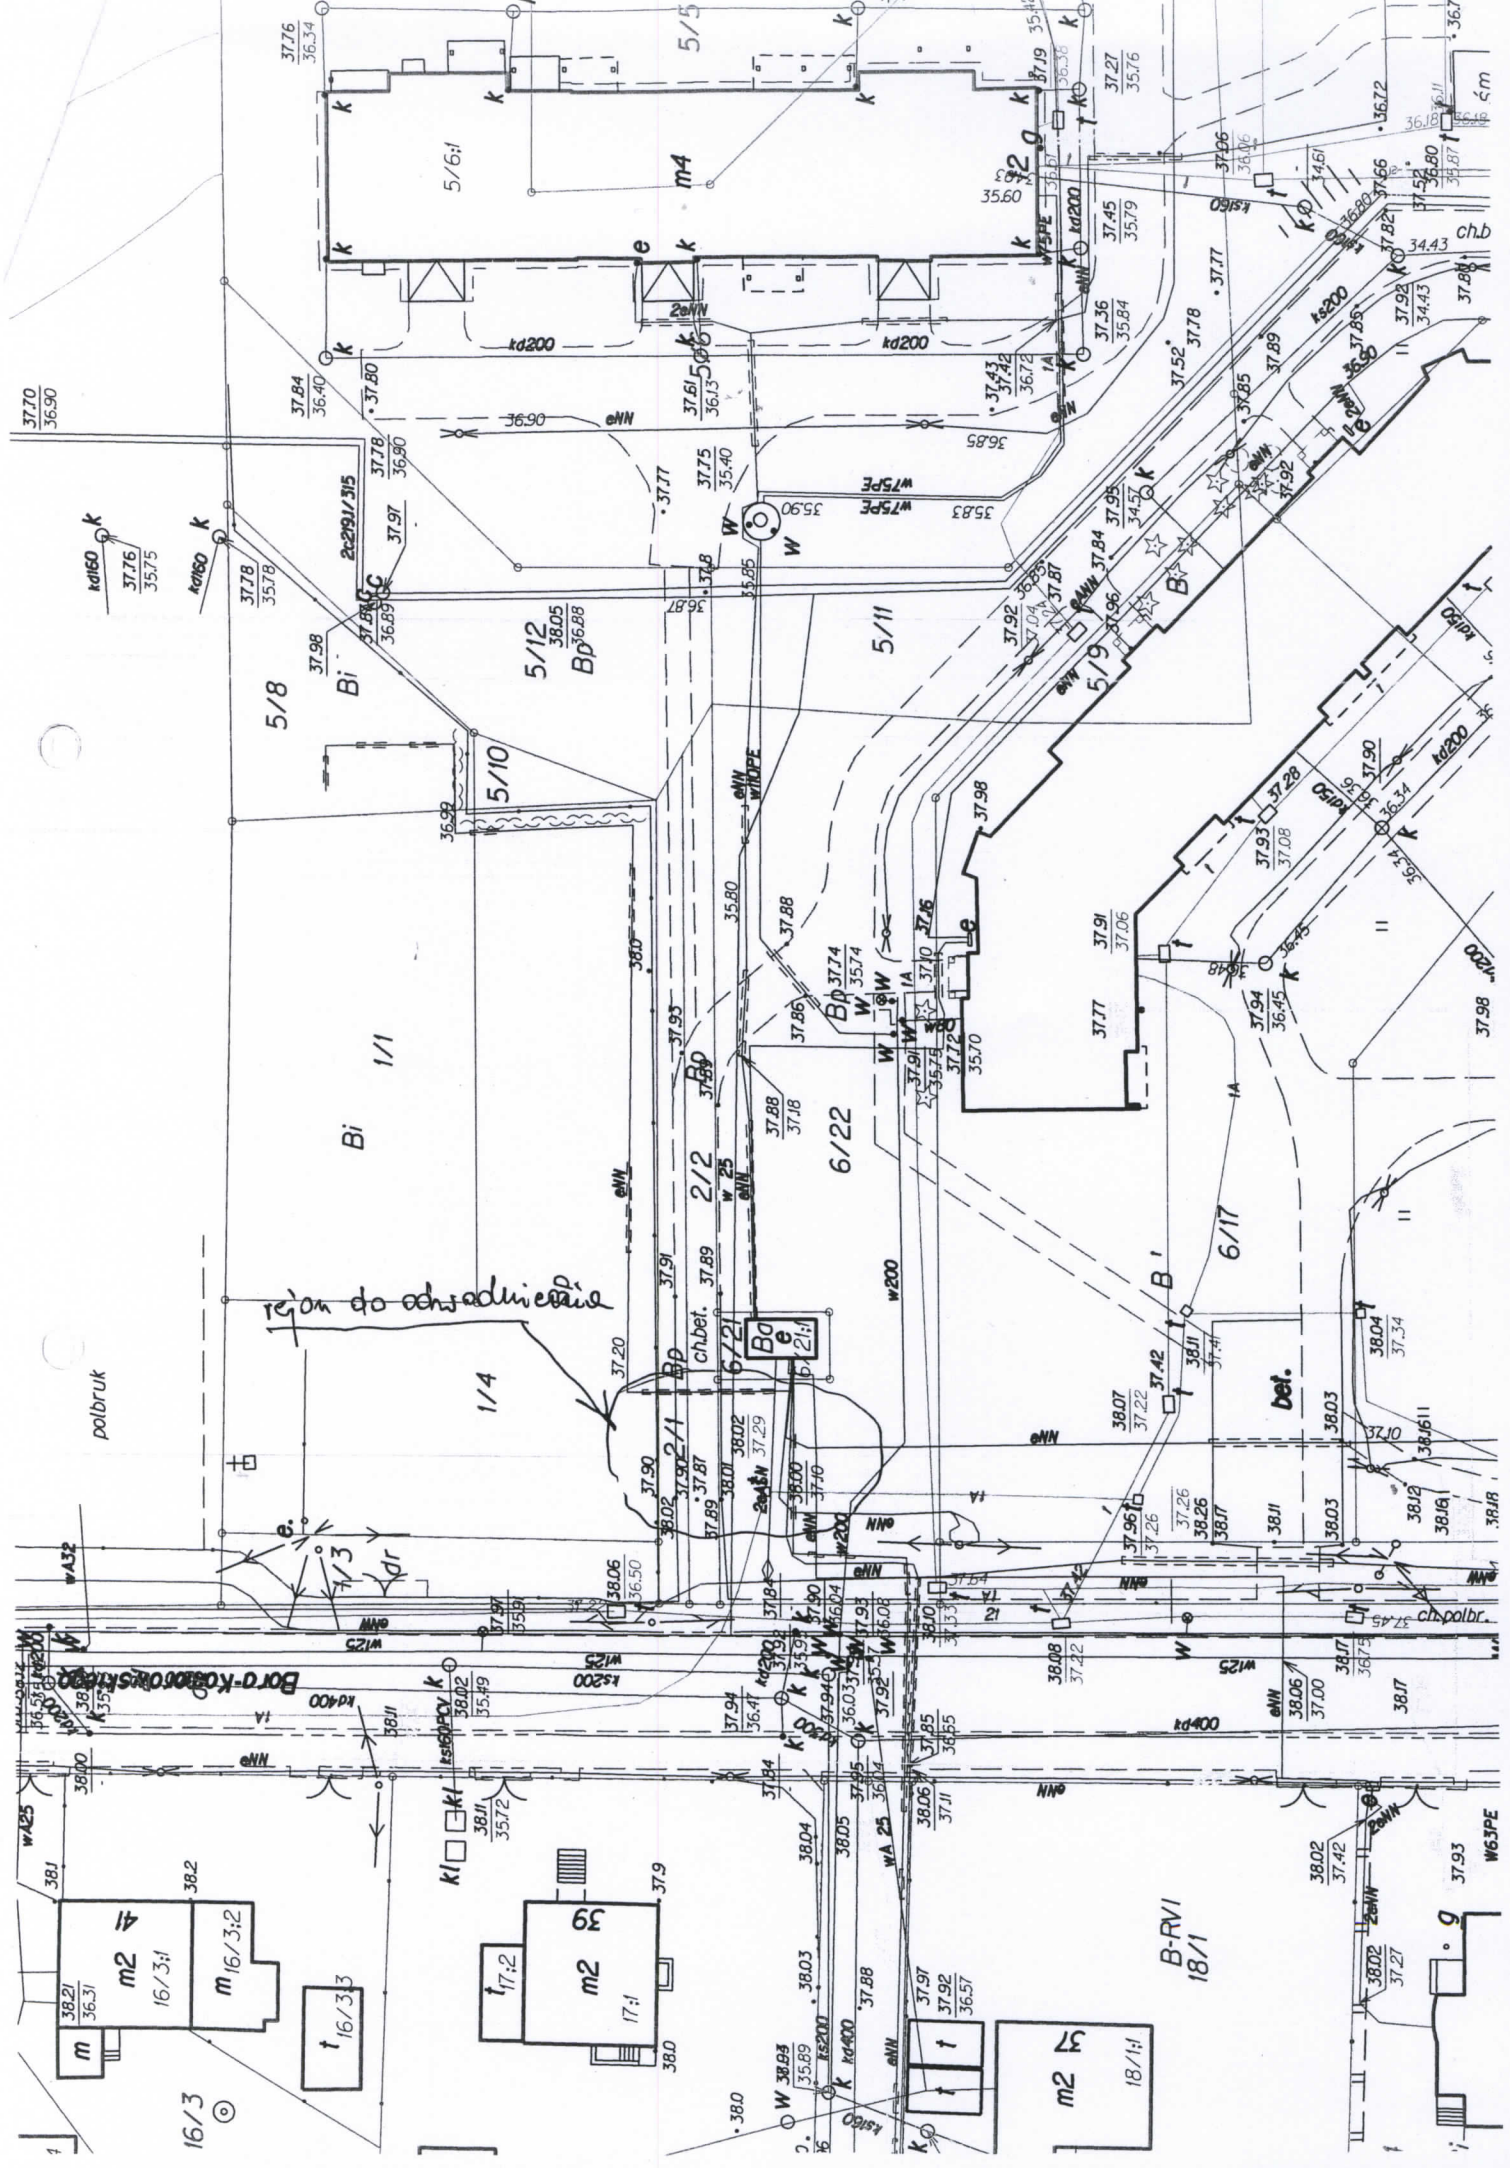

rejon do ochranienia

polbruk

5/8

Bi 1/1

5/12

5/11

6/22

6/17

16/3

B-RVI 18/1

m2 18/14

m2 17:1

t 16/33

m 38.2

m 16/3:2

m2 16/3:1

t 17:2

m2 17:1

m2 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

m 38.2

m 16/3:2

