


(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

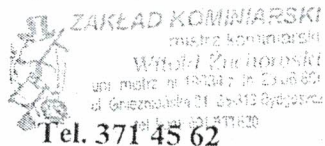

Bydgoszcz..... dnia ..07.04.2016..... r.

## Opinia Nr .044... /2016.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....Bydgoszczy..... ul. DWORCOWA..... Nr ...88..... dotycząca mieszkania Nr .....1.A..... Pana /i/ ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH..ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski,Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
- ② Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

- ① Przewód(y) Nr .....10..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~może~~) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia NR.10.w.celu.zainstalowania.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.z.uwagi.na.brak.volnych.przewodów.. Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny  
...system.powietrzno/spalinowy.pieca.należy.wyprowadzić.ponad.dach.po.ścianie.zewnętrznej.budynku.....

- ② Urządzenie (a) .wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nie~~ prawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
..przewodu.kominowego.i.działa.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)




ZAKŁAD KOMINIARSKI  
mistrz kominiarski  
Witold Żuchowski  
upr. mistrz nr 187247 z dn. 23.08.89  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-013 Bydgoszcz  
tel. 371 45 62

Pieczęć i podpis

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

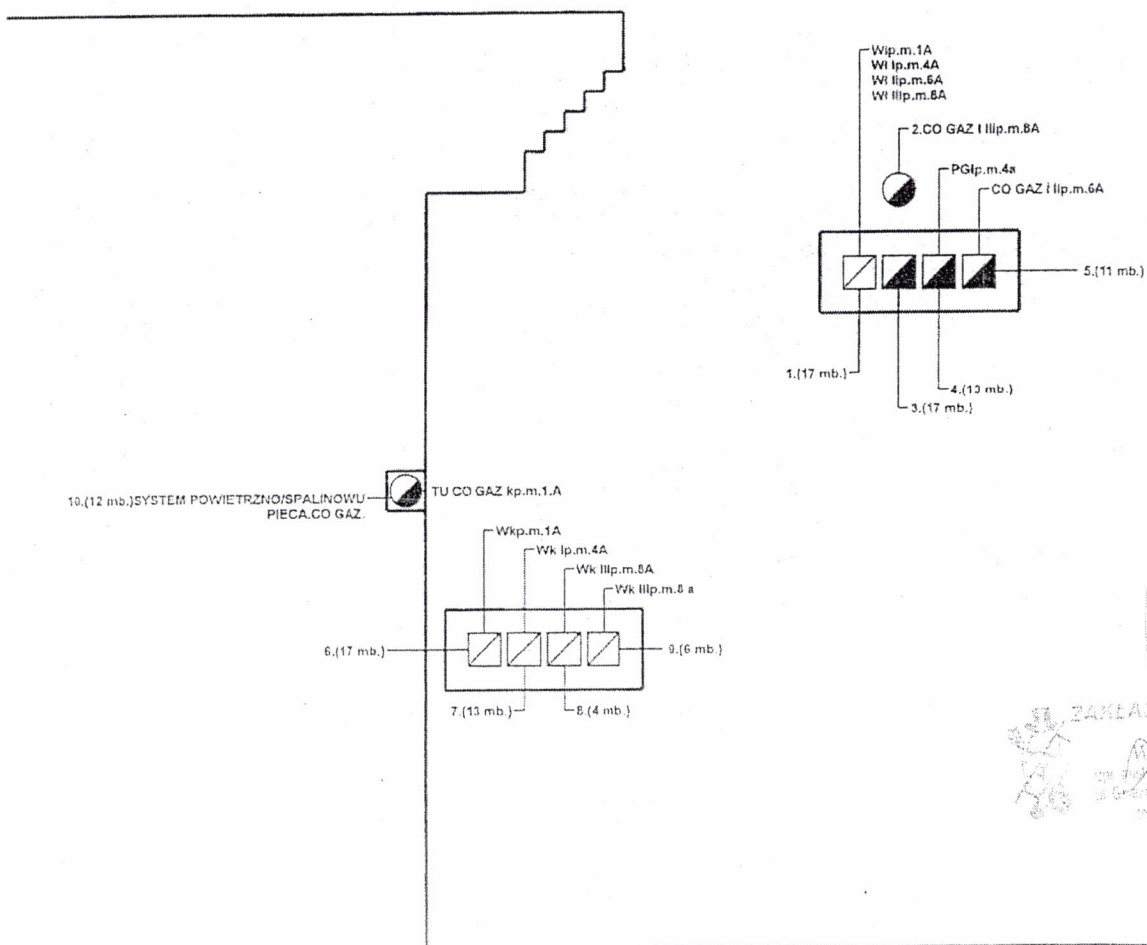

ZAKŁAD KAMIENIARSKI  
Pracownia kamieniarska  
M. J. Zachowski  
ul. Piłsudskiego 134 lok. 23 06 80r  
ul. Grzegorzewski 25-113 Bydgoszcz  
tel. 41 828 820