


PARTER I PIĘTRO – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

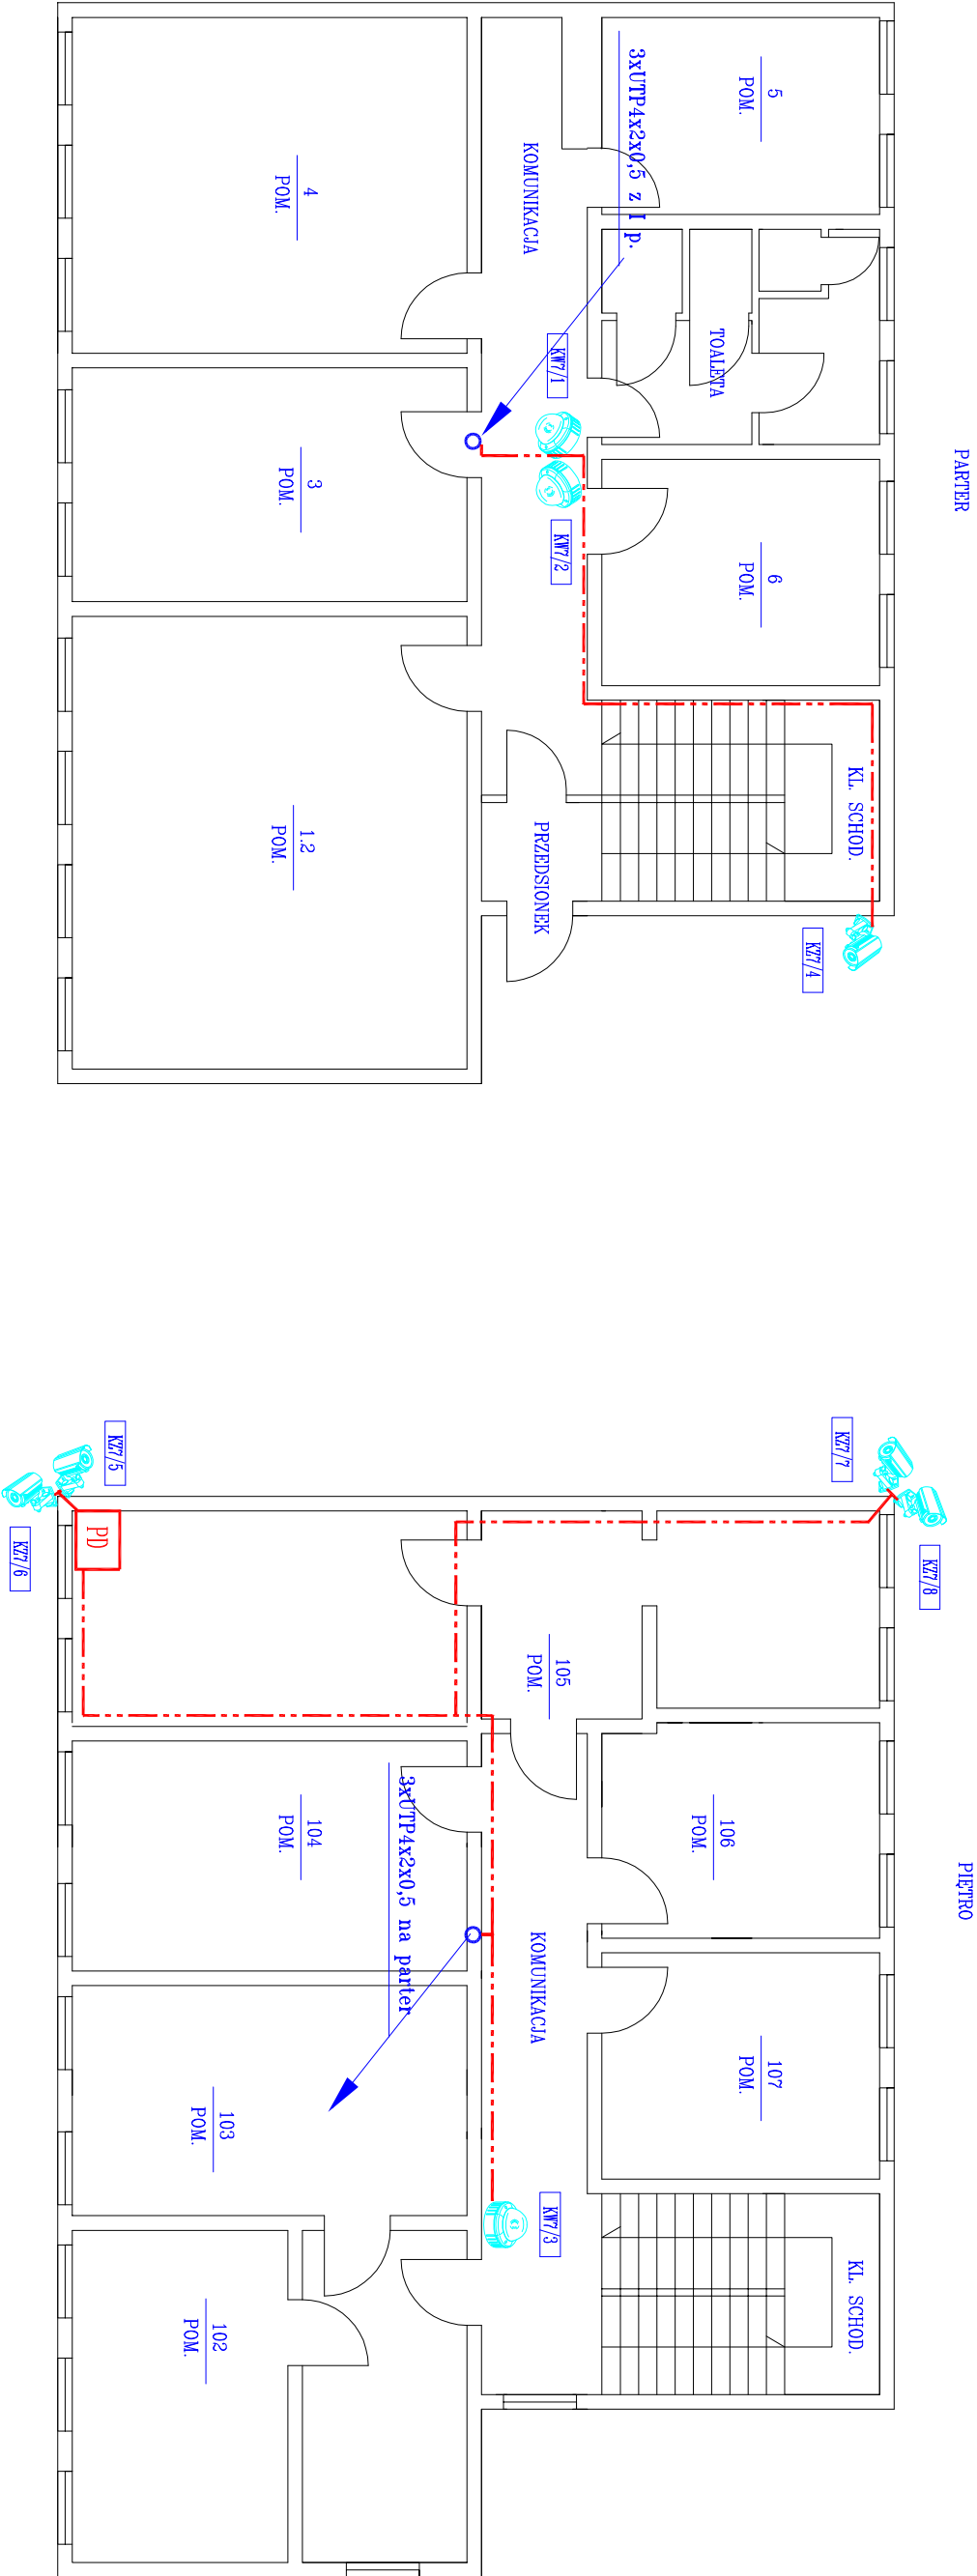

OZNACZENIA:

PD – Istniejący Punkt Dystrybucyjny 24U

--- Kabel UTP4x2x0,5

KZ7/1 – Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 – przeznaczony do kamery kopułkowej

KZ7/8 – Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 – przeznaczony do kamery zewnętrznej

LOGON SA				
INFORMATYKA W FIRMIE				
INWESTOR – ADMINISTRACJA DOMÓW NIEMICKICH "ADM" SP. Z O.O., BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1				Data
OBIEKT – RWM2, UL. MODRZEWOWA 23, BYDGOSZCZ				06.2016
Parter i piętro – przebieg instalacji CCTV.				SKALA
				1:100
nr archiw.	Projektował	inż. Aleksandra Janiczak		NR RYS 24
	Opracował	Piotr Kowalski		
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Piśszcz		
INTEL. WYKONANIE LUTY 2016				