




NIISKI PARTER – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

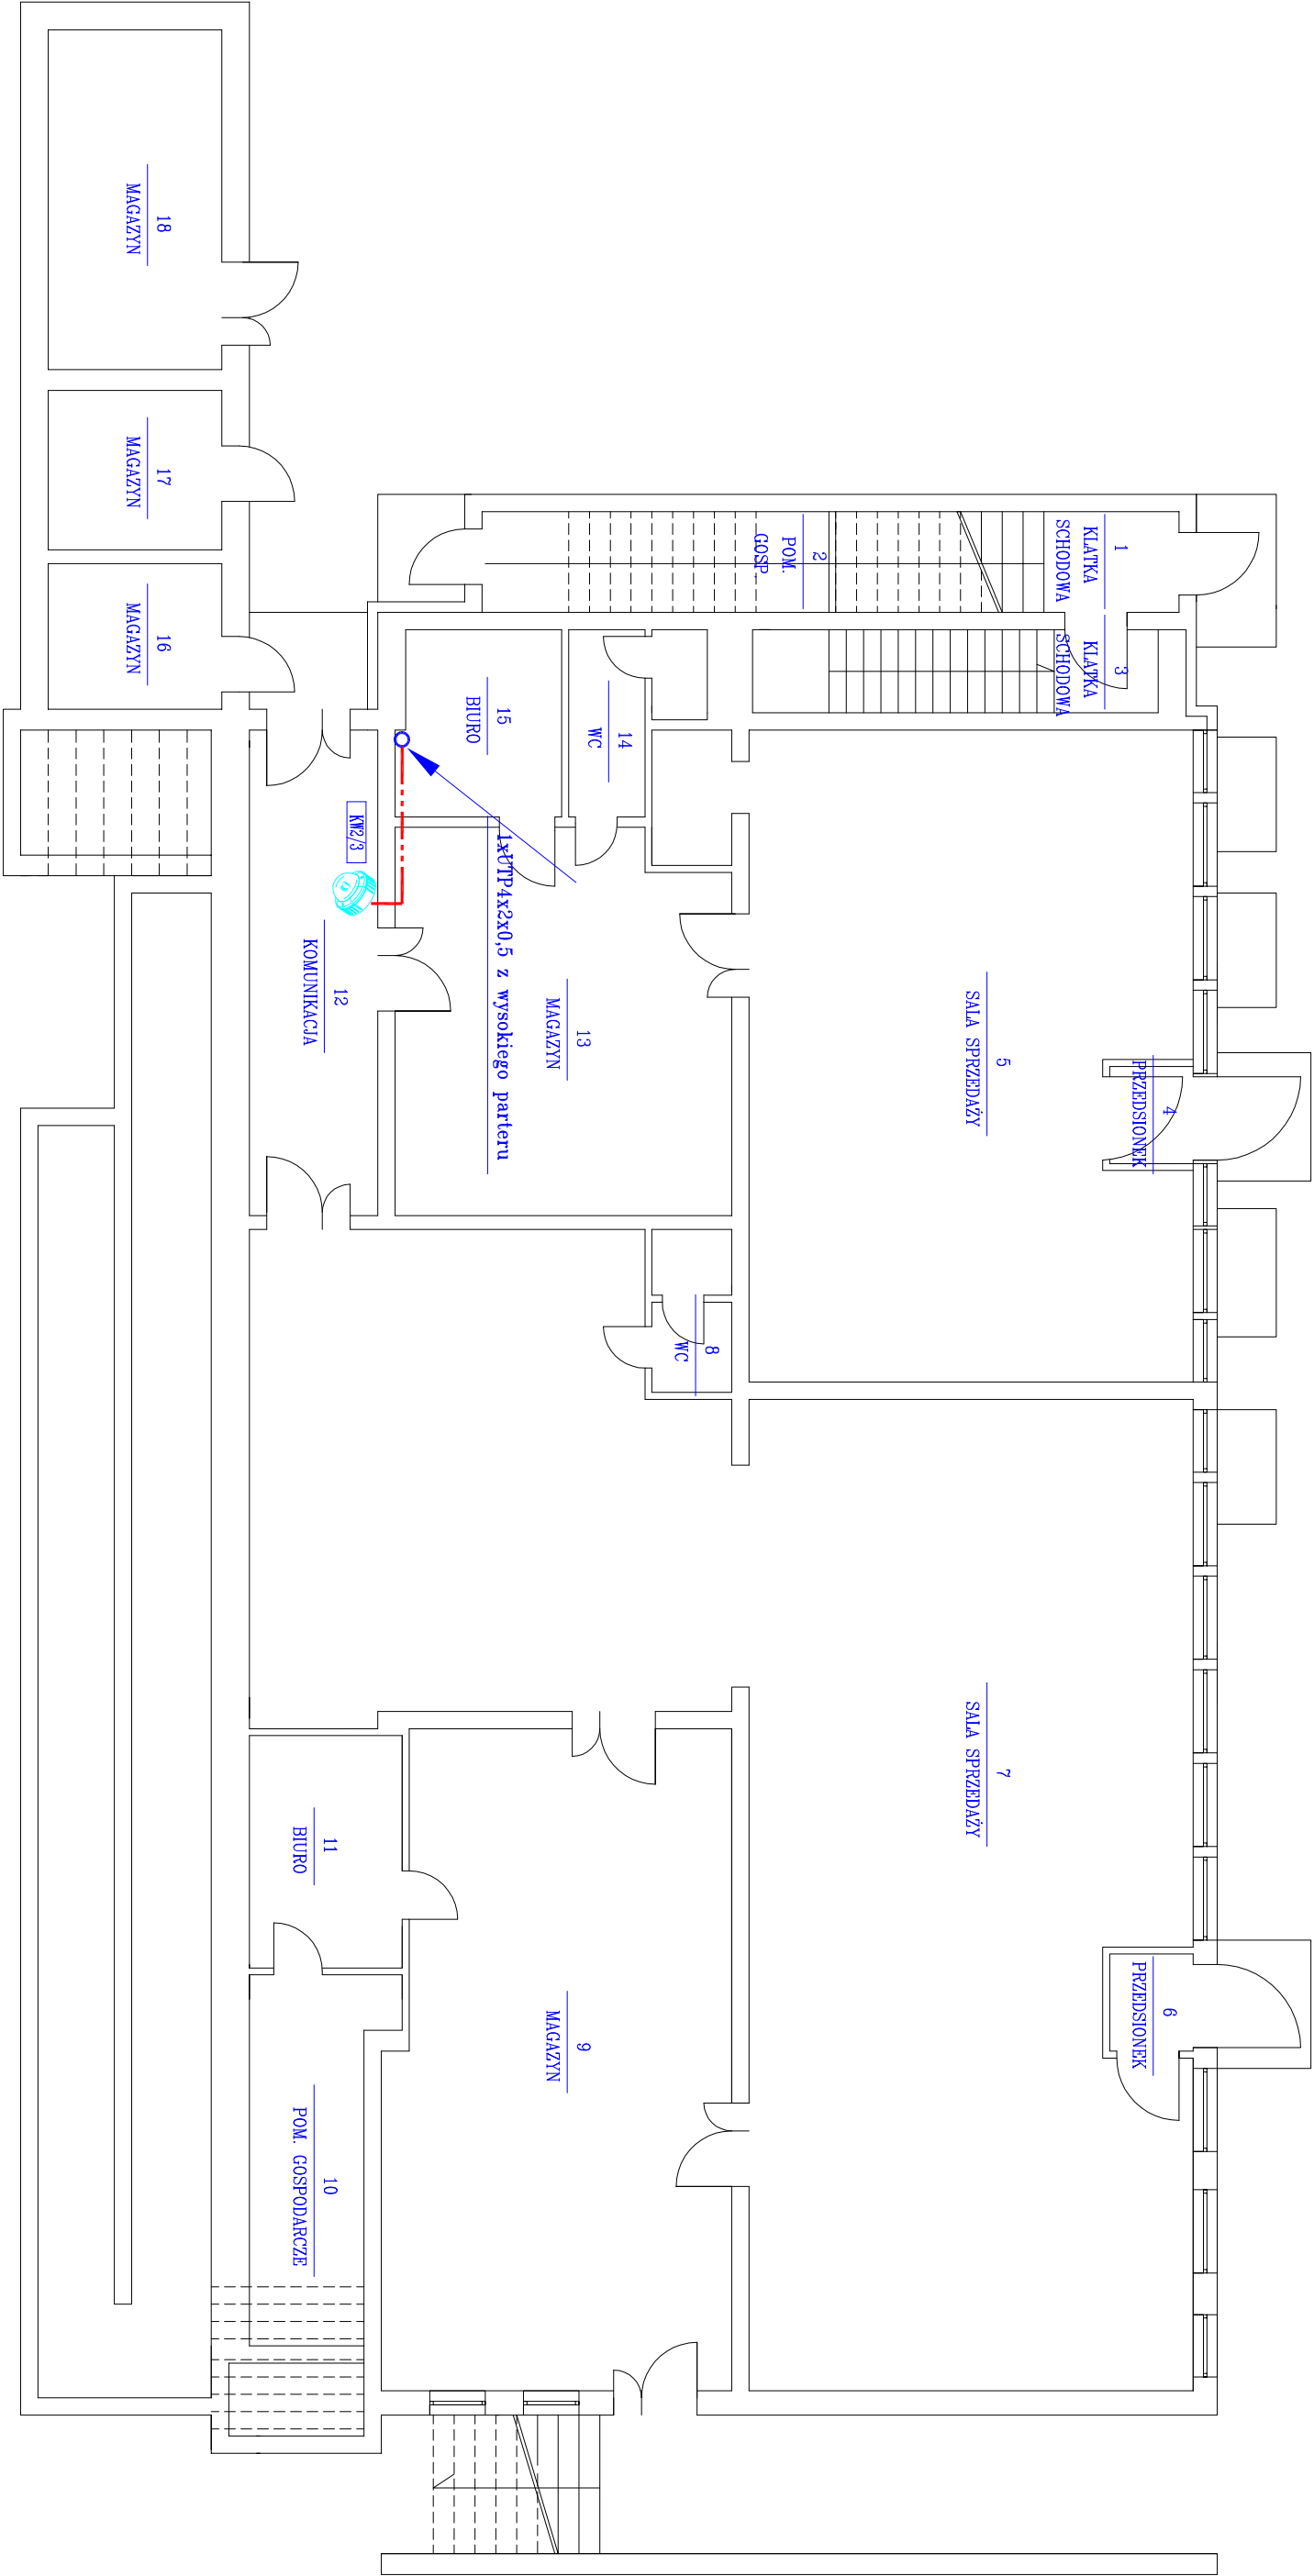

OZNACZENIA:

- Kabel UTP4x2x0,5
-  — Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 —
-  przeznaczony do kamery kopułkowej

LOGON SA				
INFORMATYKA W FIRMIE				
OBIEKT – BUDYNEK BIUROWY ADMINISTRACJI DOMÓW MIEJSKICH – ROM1 BYDGOSZCZ, UL. TECHNIKÓW 5				Data 06.2016
Niski parter – przebieg instalacji CCTV.				SKALA 1:100
nr archiw.	Projektował	inż. Aleksandra Janeczak		NR RYS 12
ROM. LOGON. CZY. 2016	Opracował	Piotr Kowalski		
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Piśszcz		