


WYSOKI PARTER – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

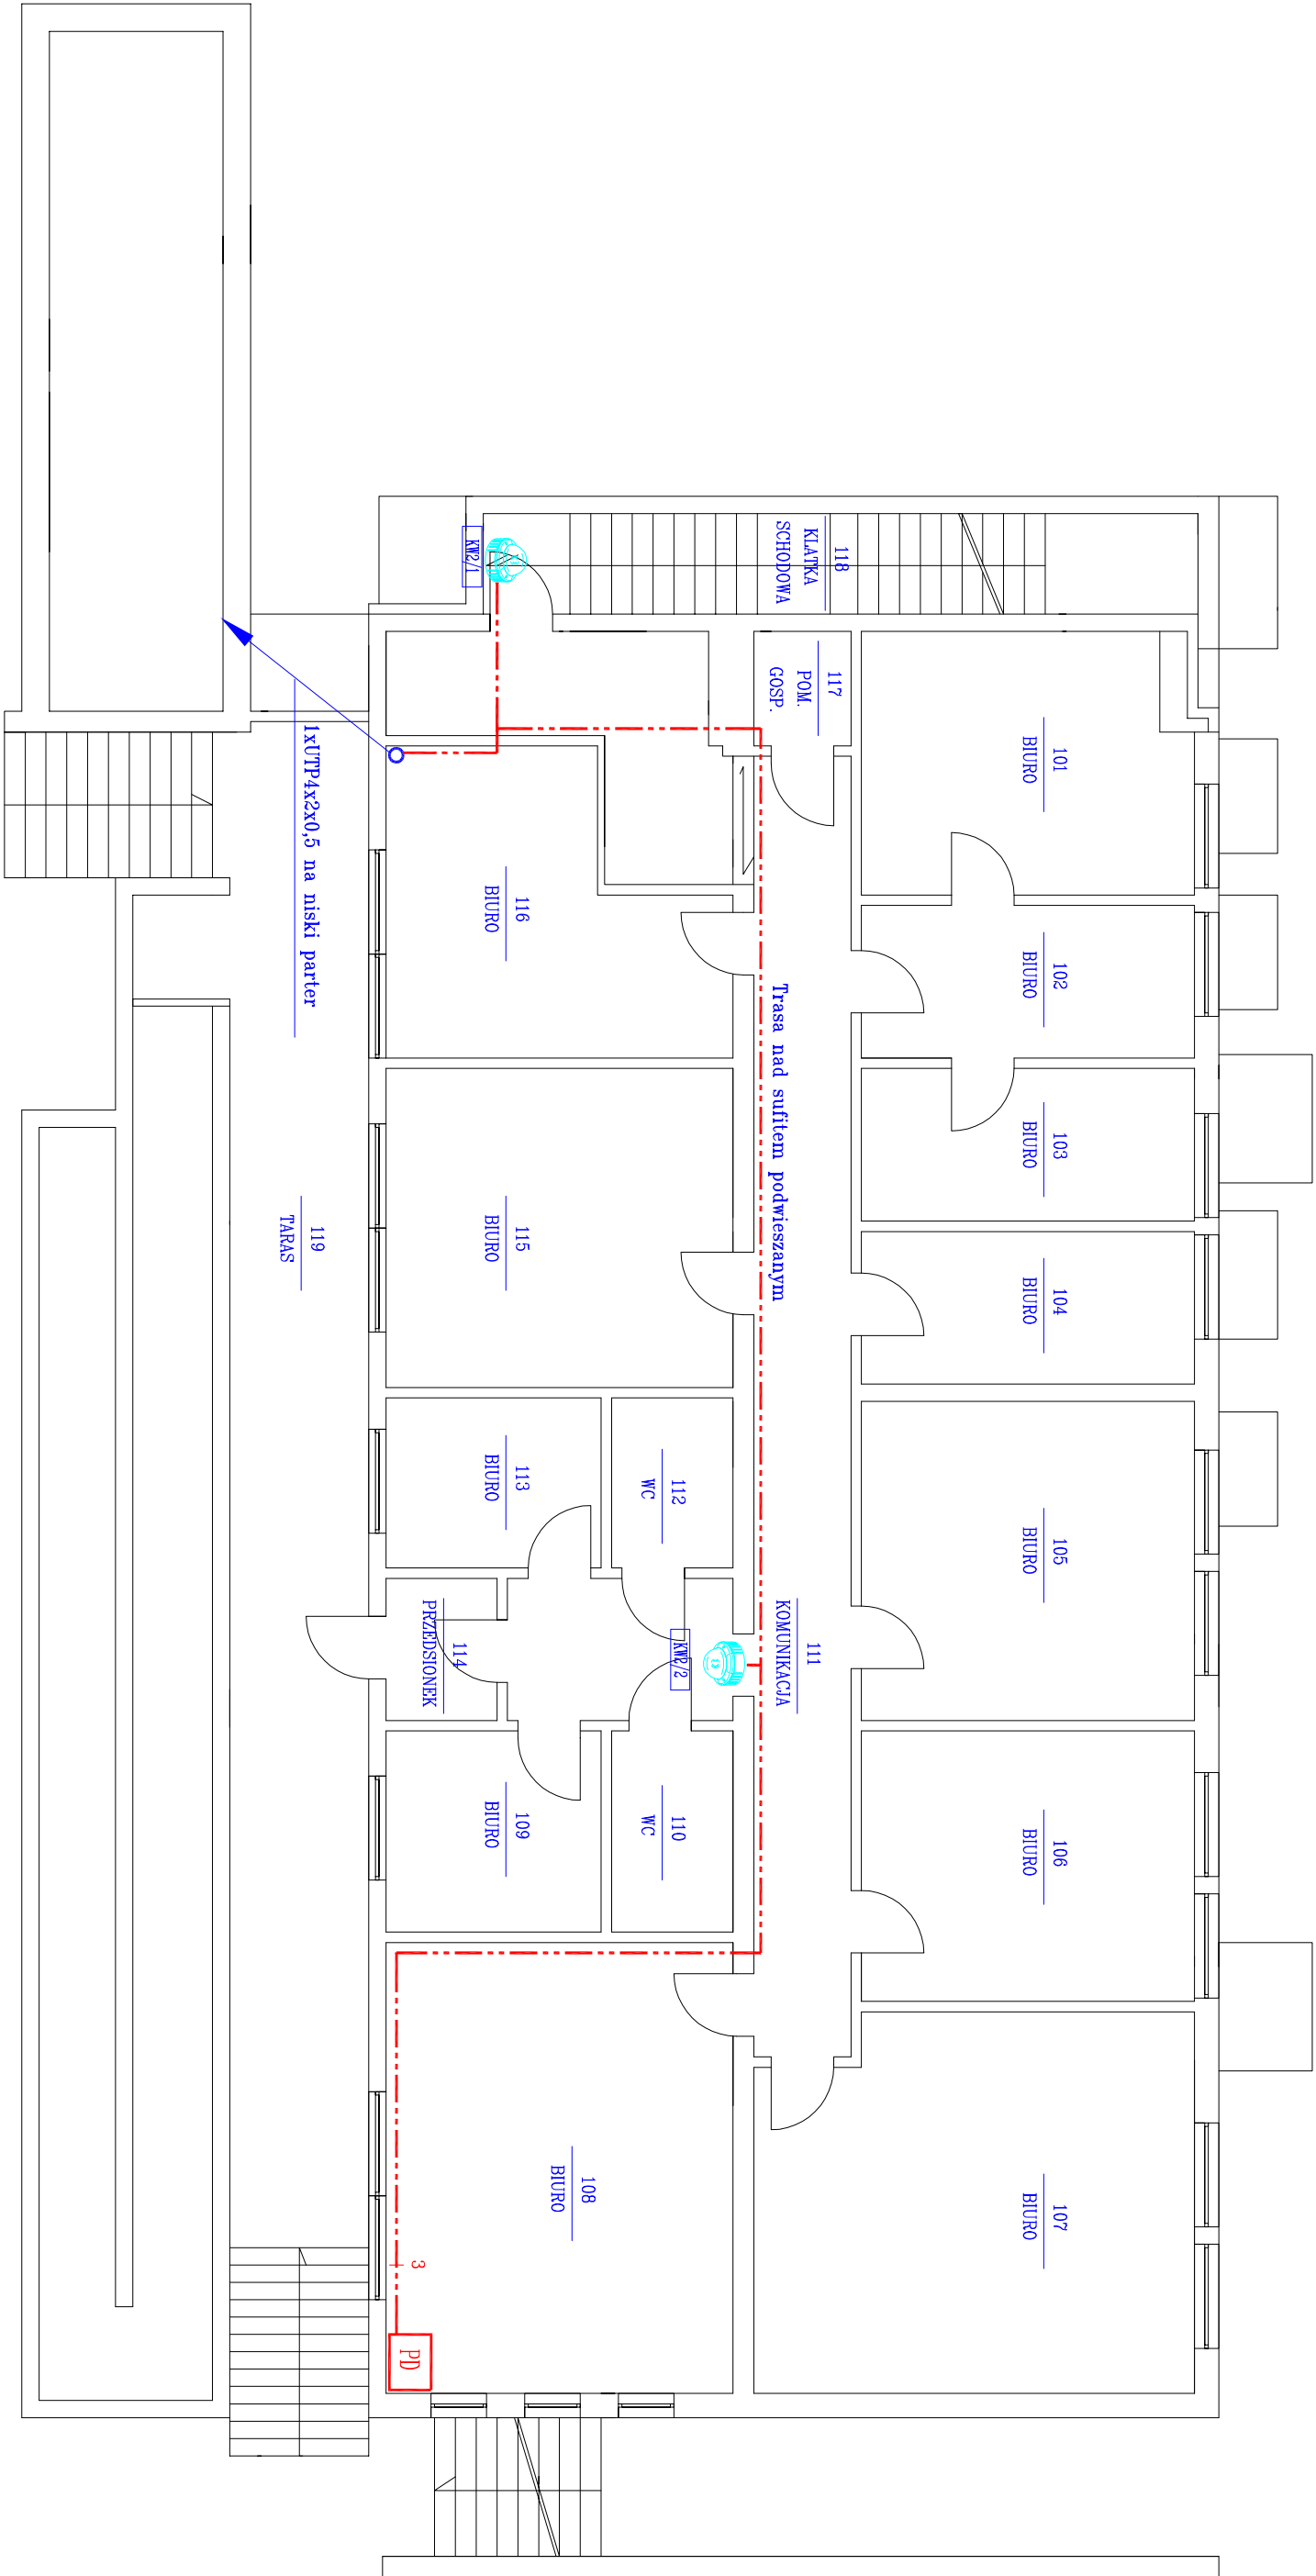

OZNACZENIA:

**PD** – Istniejący Punkt Dystrybucyjny 15U wiszący

— Kabeł UTP4x2x0,5

 – Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 – **KP2/1** przeznaczony do kamery kopułkowej

LOGON SA					INFORMATYKA W FIRMIE	
OBIEKT – BUDYNEK BIUROWY ADMINISTRACJI DOMÓW MIEJSKICH – ROM1					Data	
BYDGOSZCZ, UL. TECHNIKÓW 5					06.2016	
Wysoki parter – przebieg instalacji CCTV.					SKALA	
nr archiw..					1:100	
Opracował					NR RYS	
mgr inż. Zbigniew Piśszcz					13	
Sprawdził						
mgr inż. Zbigniew Piśszcz						