

# RZUT PIWNICY skala 1:100


## LEGENDA:

- projektowany klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna
- projektowana instalacja freonowa ciec/gaz
- odrowadzenie skroplin - do punktu kanalizacyjnego poprzez zasyfowanie

UWAGA:  
Klimatyzatory należy wyposażyć w pompy skroplin. Skropliny należy odprowadzić do najbliższych punktów kanalizacji. Należy wykonać odłączenie poprzez zasyfowanie. Jednostki kanałowe "Slim" posiadają wbudowane pompy skroplin. Przy montażu krętek zachować szczególną ostrożność, z uwagi na ochronę konserwatorską pomieszczenia.

Schemat montażu jednostki kanałowej "SLIM"

014 - Komunikacja

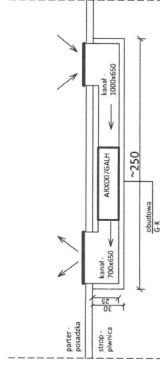

Uwaga:  
Wymiary kanału, oznaczenia i wytyczenie podano orientacyjnie i rzuć, ostateczne wymiary i wytyczenie podać po montażu. Wykonać montaż przy użyciu narzędzi ręcznych, nie używać młota.

Zmiany naciętne do zatwierdzonego projektu budowlanego nieonesions kdom urwanym

mgr inż. Krzysztofa Tomczak  
upr. nr KCT/0051/POOS/14

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elektryczności i urządzeń

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABAKUS		Kanalizacyjnych.	
Investor	"ADM" Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszcy	Nr rys.	S2
Treść rys.	RZUT PIWNICY - INSTALACJA KLIMATYZACJI	Skala	1:100
Obiekt	Budynek biurowy	Projektant	mgr inż. Krzysztofa Tomczak
	Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1		KUP/0051/POOS/14
	dz. nr 245/2, 246/1, obręb 128	Sprawdzający	inż. Marek Karło
			WBPP-NB-7210/17/82
Data	09-01-2016 r.		

