



Tel. 371 45 62

Opinia Nr .160... /2016.r



Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul..GRUNWALDZKA.....Nr6..... dotycząca mieszkania Nr15..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr1,4..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia NR.1.wentylacji.w.łazience..NR.4.pieca.CO.GAZ.w.kuchni..po.likwidacji.kuchni.węglowej...
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

..W.ZWIĄZKU.Z.UKOŚNYM.PROWADZENIEM.PRZEWODOW..NELEŻY.SPRAWDZIĆ.MOŻLIWOŚĆ..ZAINSTALOWANIA.,SZTYWNEGO.SYSTEMU.SPALINOWEGO.....

2. Urządzenie (a) ...Wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest ~~sa~~ prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~
Podać rodzaj urządzenia
..do.przewodu.kominowego.i.działa.sprawnie..Zainstalować.kratkę.o.wym.otowru.wlotowego.14.x.21.cm.....
..Wentylację.w.łazience.połączyć.stalowym.kanałem.spiro.o.przekroju.160.mm.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

X Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : ...przewód.spalinowy.zabezpieczyć.....
...wkładem.kominowym..Sprawdzić.możliwość.zainstalowania.pieca.z.systemem.pow/spalinowym.....
...Wskazane,zainstalowanie.pieca.z.paleniskiem.atmosferycznym.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia2016-09-20..... podpis.....



Uwagi :


1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)



Pieczęć i podpis

UL. GRUNWALDZKA 6 m.15

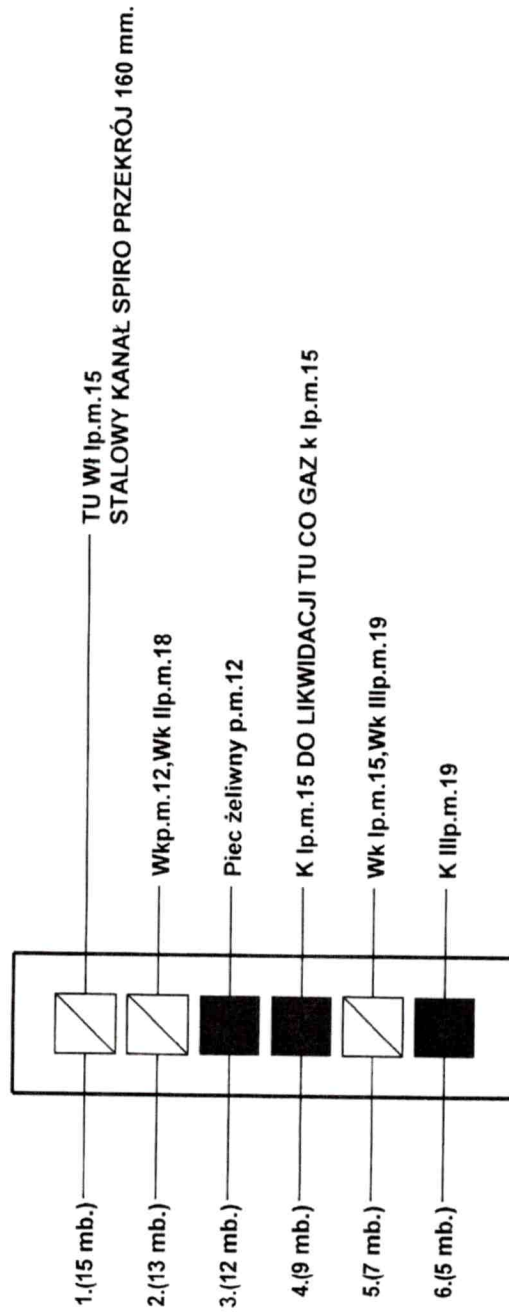

JL ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Mistrz Kamiński
WYDZIAŁ ŻELAZIARSKI
upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.88r
ul. Gagarina 1, 21-85-313 Bydgoszcz
Tel. KAM. 901 833 820