

1



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. kom. 601 833 620

Opinia Nr .186... /2016.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul. DWORCOWA..... Nr ...31..... dotycząca mieszkania Nr8..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

- 1) Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

- 1) Przewód(y) Nr1,2,3..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ..NR.1.pieca.CO.GAZ.w.łazience.NR.2.wentylacji.w.łazience.NR.3.wentylacji.w.kuchni.....
 Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) podłączone jest / są prawidłowo – nieprawidłowo
 Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
 Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : ..przewód.wentylacyjny.NR.3.przed.....
 ..zainstalowaniem.kanału.połączeniowego.należy.odgruzować.Przekrój.kanłu.160.mm.Alternatywnie.wymienić.
 ..rurę.zewnętrzną.n.dwupłaszczowy.przewód.o.przekr.wew.160.mm.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo wykonaniu.zgłosić.do odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
 Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
 wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....
 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
 Dniapodpis.....

Sekretariat ROM

Wolność
 dnia: **2016-10-05**



.....
 Podpis

OPINIODAWCA
 (uprawniony rej. Mistrz kominarski)

ZAKŁAD KOMINIARSKI
 mistrz kominarski
 Witold Żuchowski
 upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r.
 ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
 tel. kom. 601 833 620

Pieczeń i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

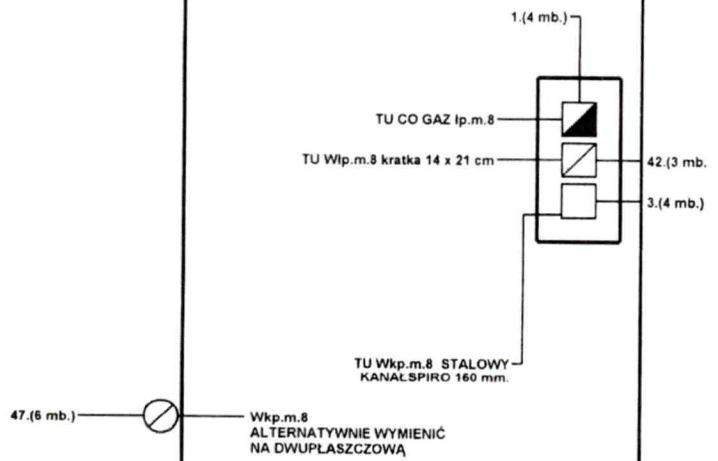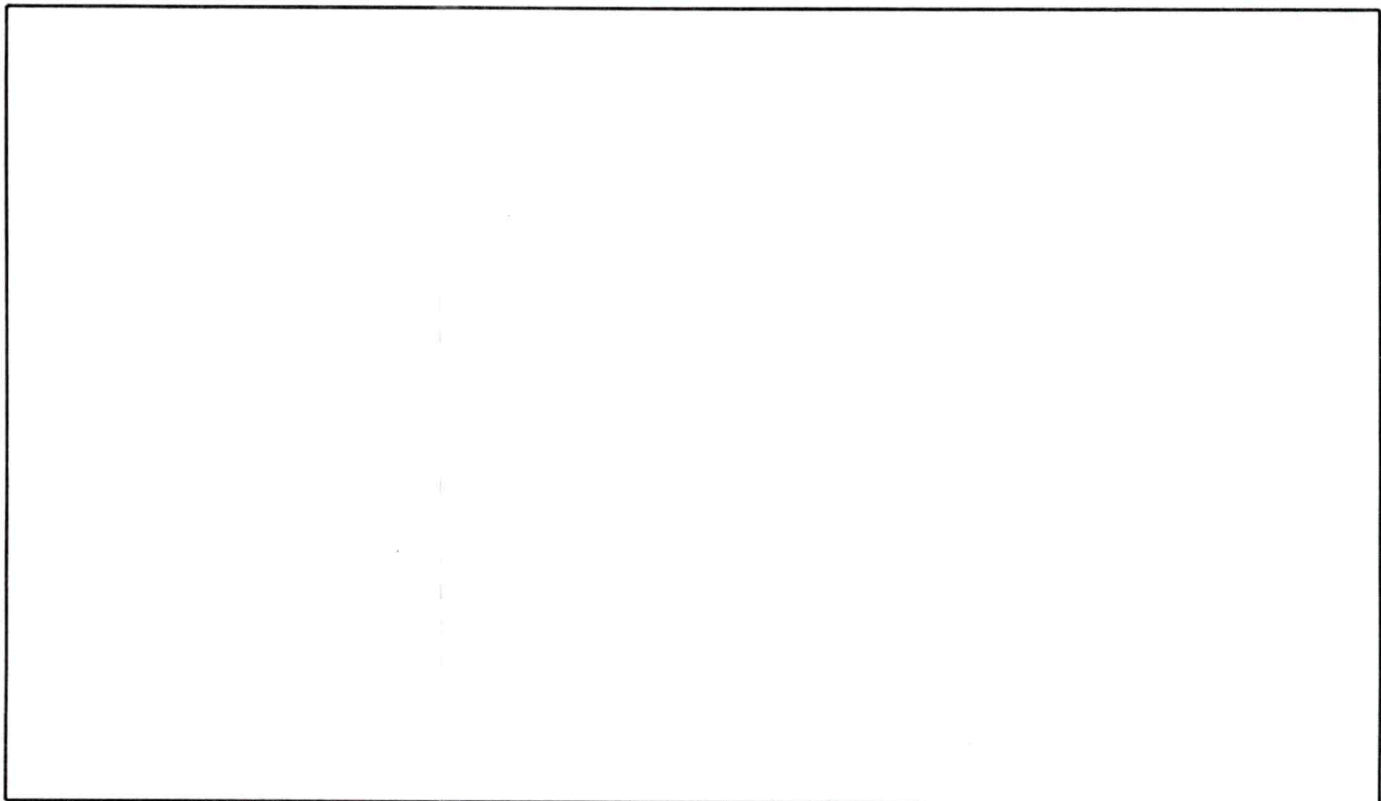

 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r
ul. Gnieźnieńska 21, 85-013 Bydgoszcz
tel kom 601 833 320